
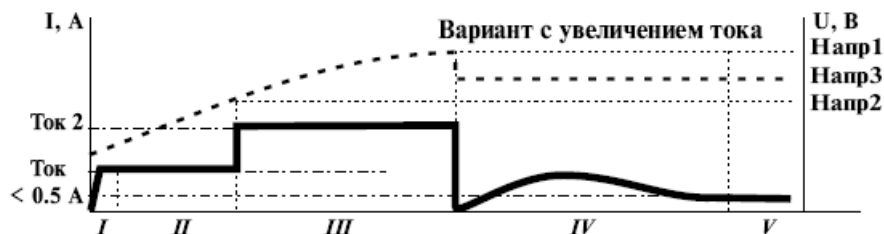


*I* - подключение, перезапуск алгоритма заряда

*II* - заряд установленным током

*III* - при достижении **Напр1**, ток выключается, когда напряжение на А.Б. снизится до **Напр3** ток включается, далее процесс повторяется

*IV* - заряд окончен, паузы между импульсами тока много больше времени протекания тока.

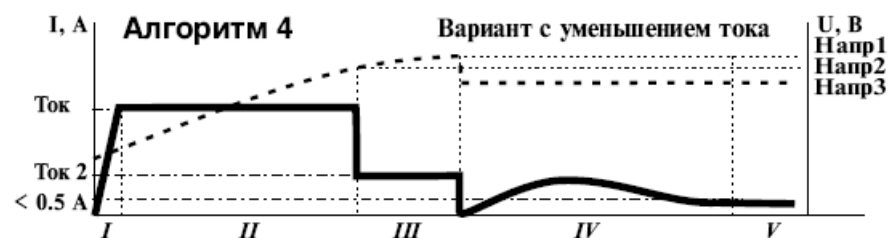

*I* - подключение, перезапуск алгоритма заряда

*II* - заряд установленным током (**Ток 1**)

*III* - при достижении напряжения = **Напр2**, ток изменяется на **Ток 2**

*IV* - при достижении **Напр1**, З.У. автоматически уменьшает напряжение стабилизации до **Напр3**, далее происходит стабилизация заданного напряжения (ток автоматически уменьшается)

*V* - заряд окончен при уменьшении тока до 0,5-1А